

کد مدرک :



تاریخ ویرایش : ۱۳۹۴/۳/۲۵

کد کا : :


شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شماره ویرایش : ۵

نام کا : بازو چراغ ۵۰ سانتی متری

شبکه روشنایی معابر

صفحه : ۱

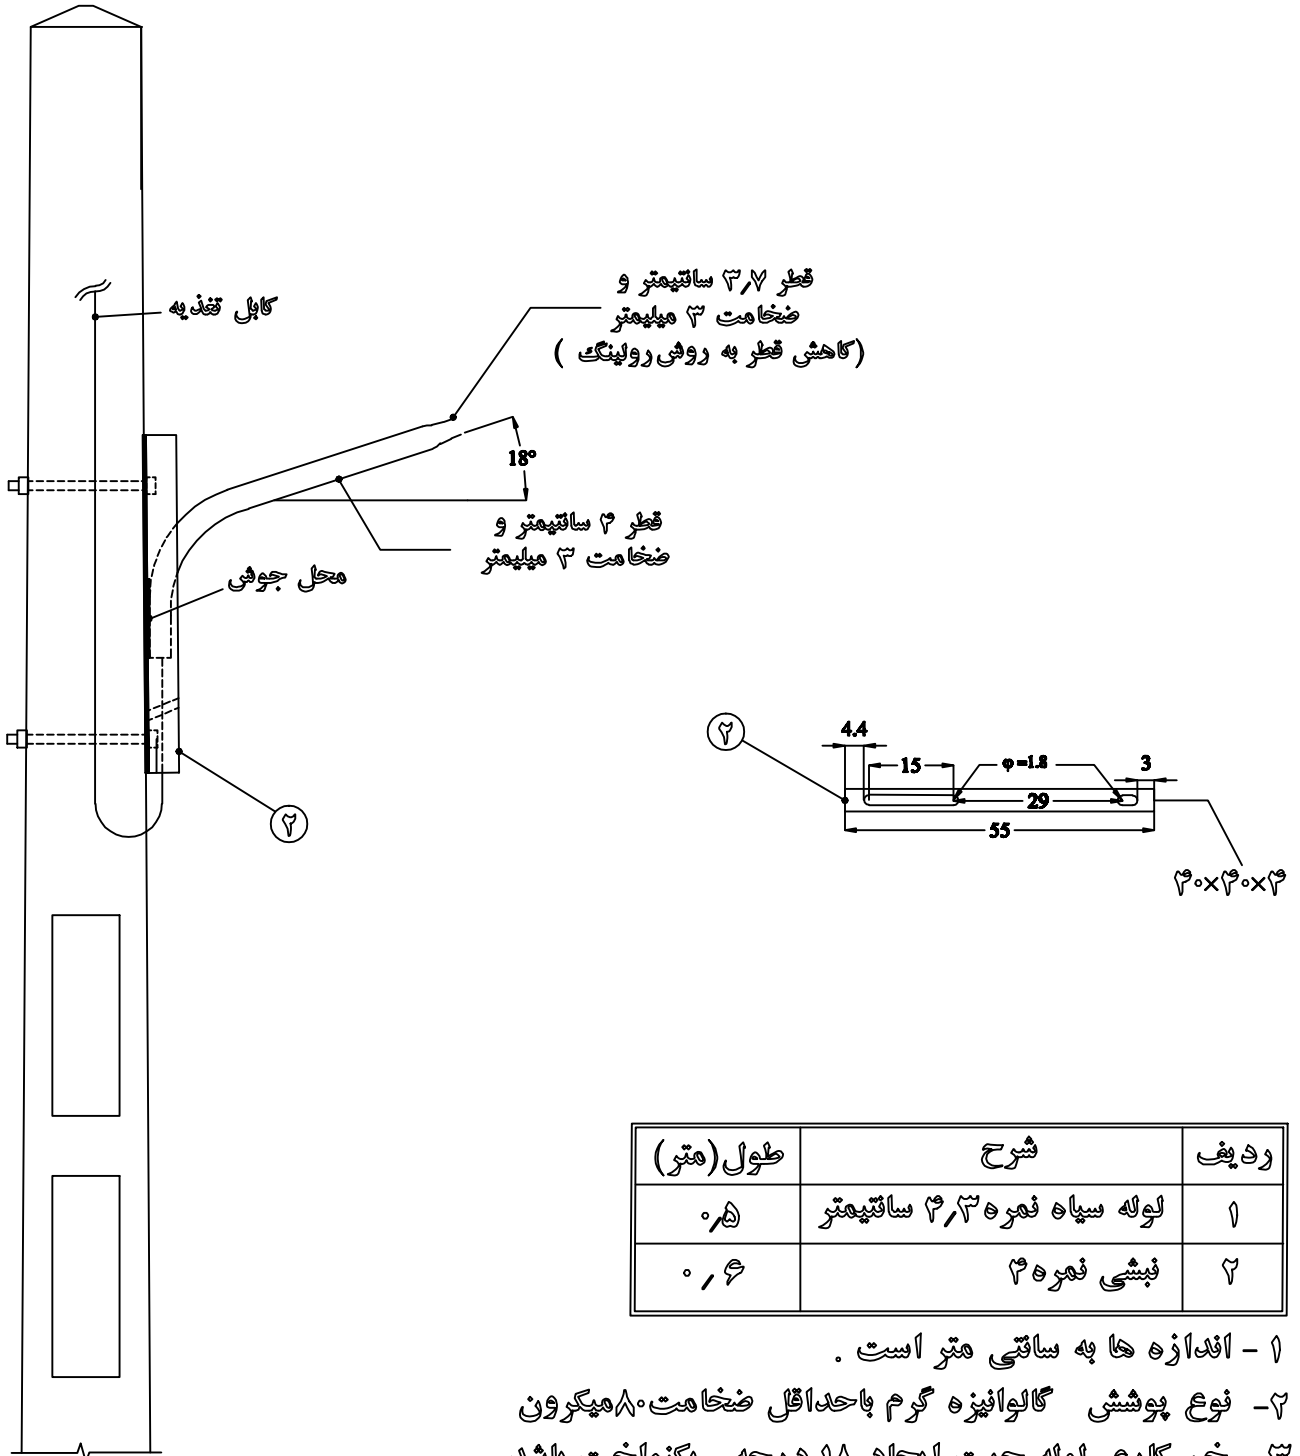

ردیف	شرح	طول (متر)
۱	لوله سیاه نمره ۳،۳ سانتیمتر	۰،۵
۲	نبشی نمره ۳	۰،۶

۱- اندازه ها به سانتی متر است .

۲- نوع پوشش گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت ۸۰ میکرون

۳- خم کاری لوله جهت ایجاد ۱۸ درجه ، یکنواخت باشد .

۴- جوشکاری لوله به نگهدارنده به صورت یکنواخت در دو سمت و حداقل به طول ۱۲ سانتی متر باشد.

۵- تغییر سایز سر لوله با استفاده از روشی رولینگ انجام شود.

ترسیم :

تصویب :

تایید :