

کد مدرک :



کد کا :

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان


تاریخ ویرایش : ۱۳۹۴/۳/۲۵

شماره ویرایش : ۲

شبکه روشنایی معابر

نام کا : بازو چراغ ۱,۲ متری

صفحه : ۱

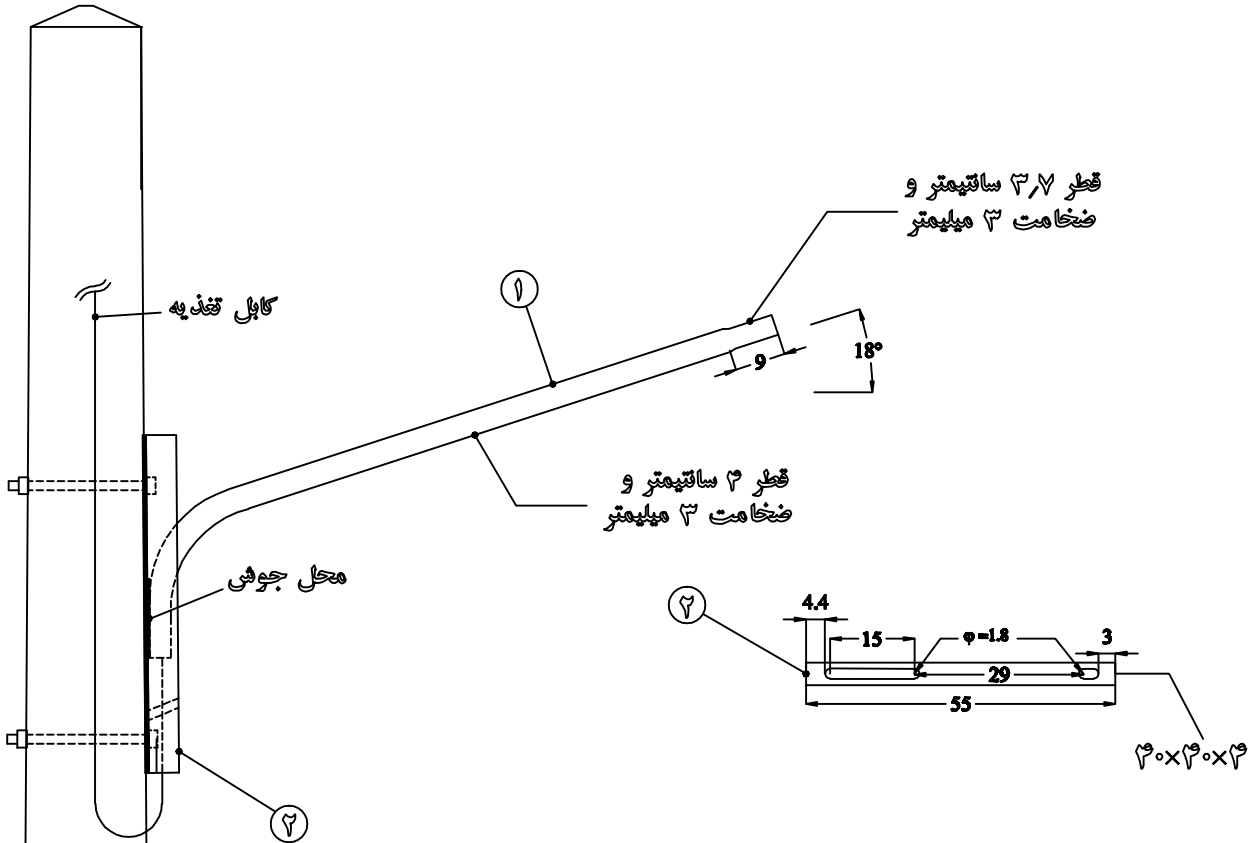

ردیف	شرح	طول (متر)
۱	لوله سیاه نمره ۲ ساتیمتر	۱,۲
۲	نبشی نمره ۲	۰,۶

۱- اندازه ها به سانتی متر است .

۲- نوع پوشش گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت ۸۰ میکرون

۳- خم کاری لوله جهت ایجاد ۱۸ درجه ، یکنواخت باشد .

۴- جوشکاری لوله به نگهدارنده به صورت یکنواخت در دو سمت و حداقل به طول ۱۲ سانتی متر باشد .

۵- تغییر سایز سرلوله با استفاده از روشی رولینگ انجام شود .

ترسیم :

تصویب :

تایید :