

کد مدرک :

کد کالا :

نام کالا : تابلو با ورودی و خروجی و ۲۷ انشعاب







شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی

تاریخ ویرایش : ۱۳۹۵م ۲، ۲۱

شماره ویرایش : ۲

صفحه : ۱

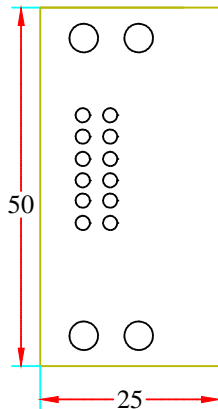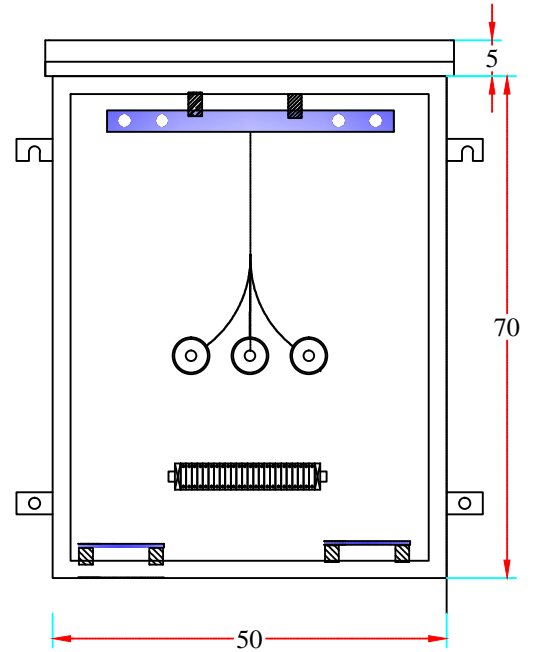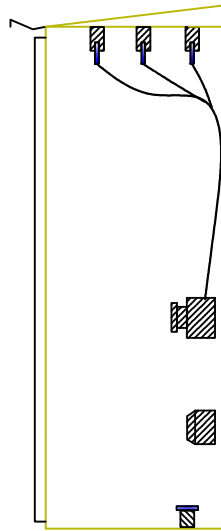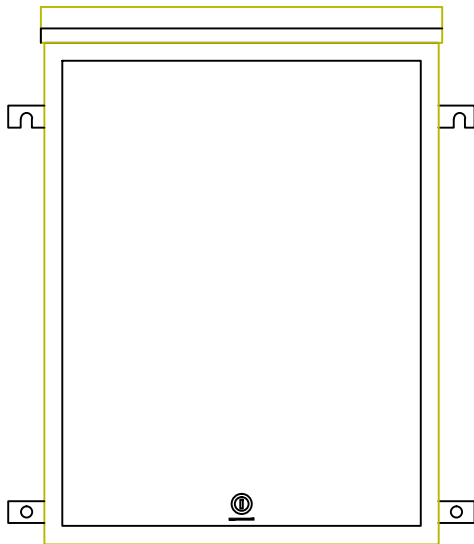

- ۱- تابلو از ورق با ضخامت ۲ میلیمتر ساخته شود .
- ۲- ابعاد شیشه ها ۳۰×۵ می باشد .
- ۳- رنگ بندی شیشه ها مطابق استاندارد باشد .
- ۴- رنگ بندی ترمینال های فاز و نول برابر رنگ بندی شیشه ها رعایت شود.
- ۵- محل گند خروجی های انشعابها با پولک یا درپوشی پلاستیکی مسدود باشد و گندها در داخل تابلو قرار گیرند .
- ۶- آب بندی تابلو کاملا رعایت گردد و هواکشهای دو طرف دارای توری و محافظ باشند .
- ۷- رنگ تابلو از نوع پودری الکترواستاتیک با کد RAL7035 باشد.
- ۸- مقطع کابل ارتباطی شینه به فیوز ۲۵ از نوع NYAF است.
- ۹- مقطع سیم ارتباطی فیوز به هر ترمینال نمره ۶ از نوع NYAF است.
- ۱۰- بست پلاستیکی نگه دارنده هر فاز کابل برابر قشه نصب گردد.
- ۱۱- پیچ نمره ۱۰ آبکاری شده باواشرنتری در محل ارتباط کابل به شیشه ها نصب گردد.
- ۱۲- ترمینال های فاز در یک سمت و ترمینال های نول در سمت دیگر روی ریل نصب گردد.
- ۱۳- ترمینال ها دارای پرچسب شماره باشد.
- ۱۴- تابلو دارای روپند جهت پوشش تجهیزات داخلی باشد.
- ۱۵- تابلو دارای زبانه نصب قفل آویز باشد.

تایید :

تصویب :

ترسیم :